






**PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2013**





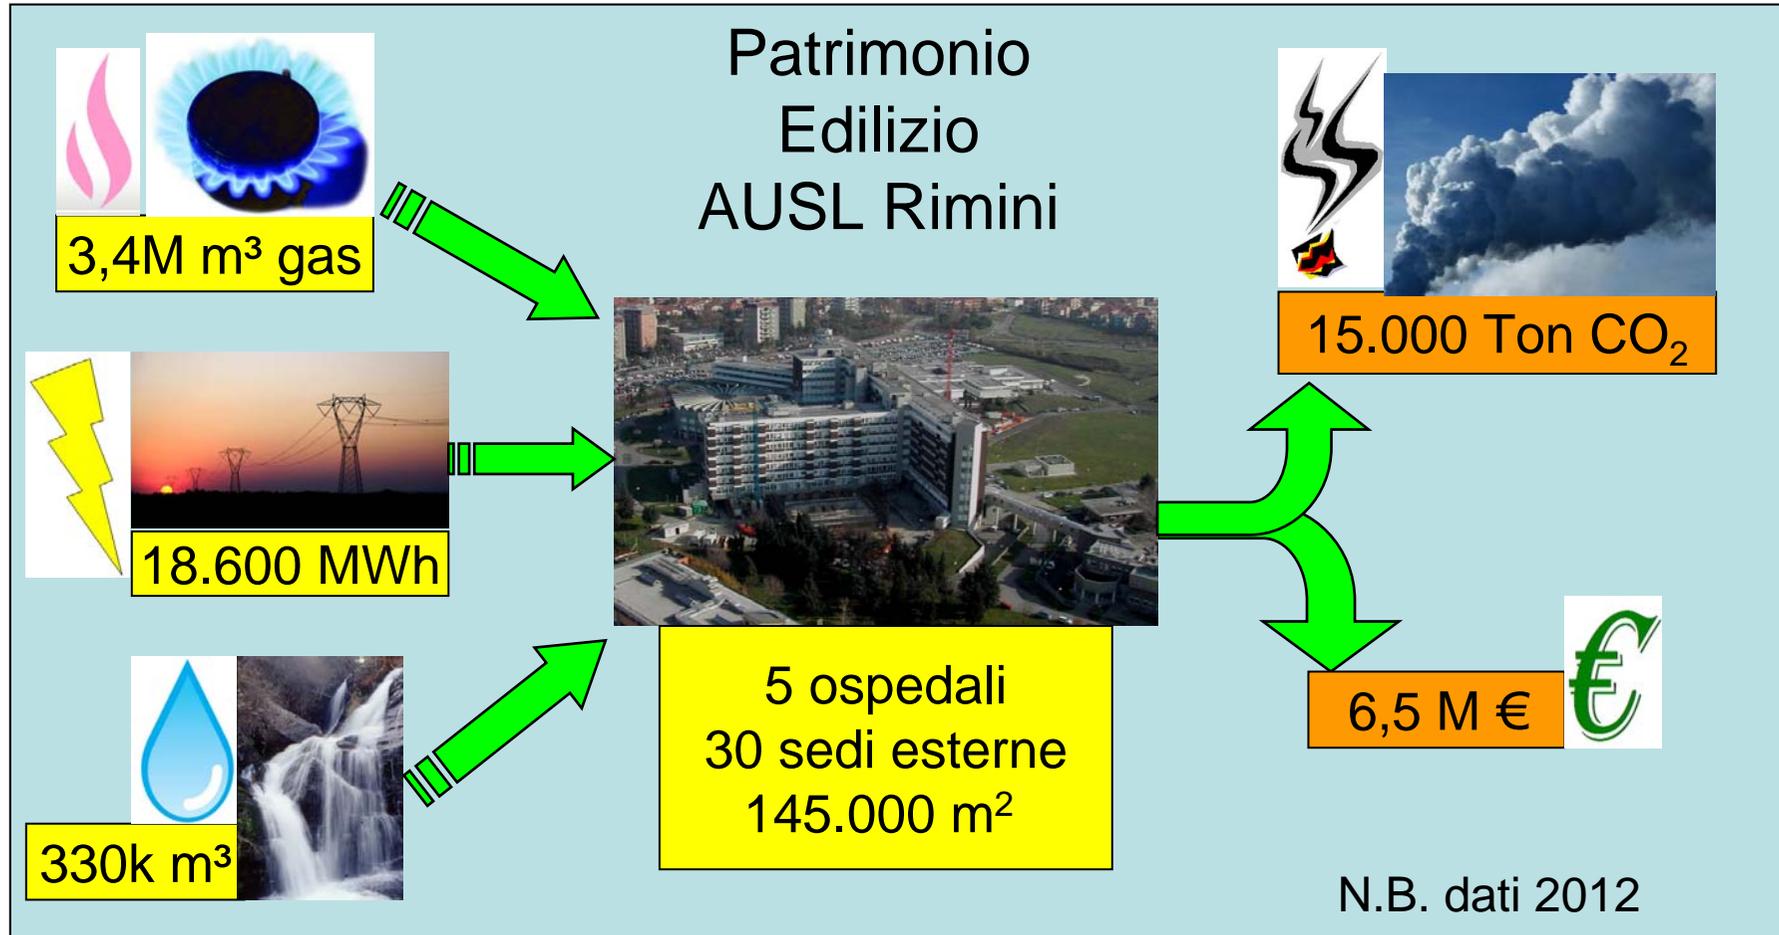

## Strategia operativa aziendale: piano pluriennale

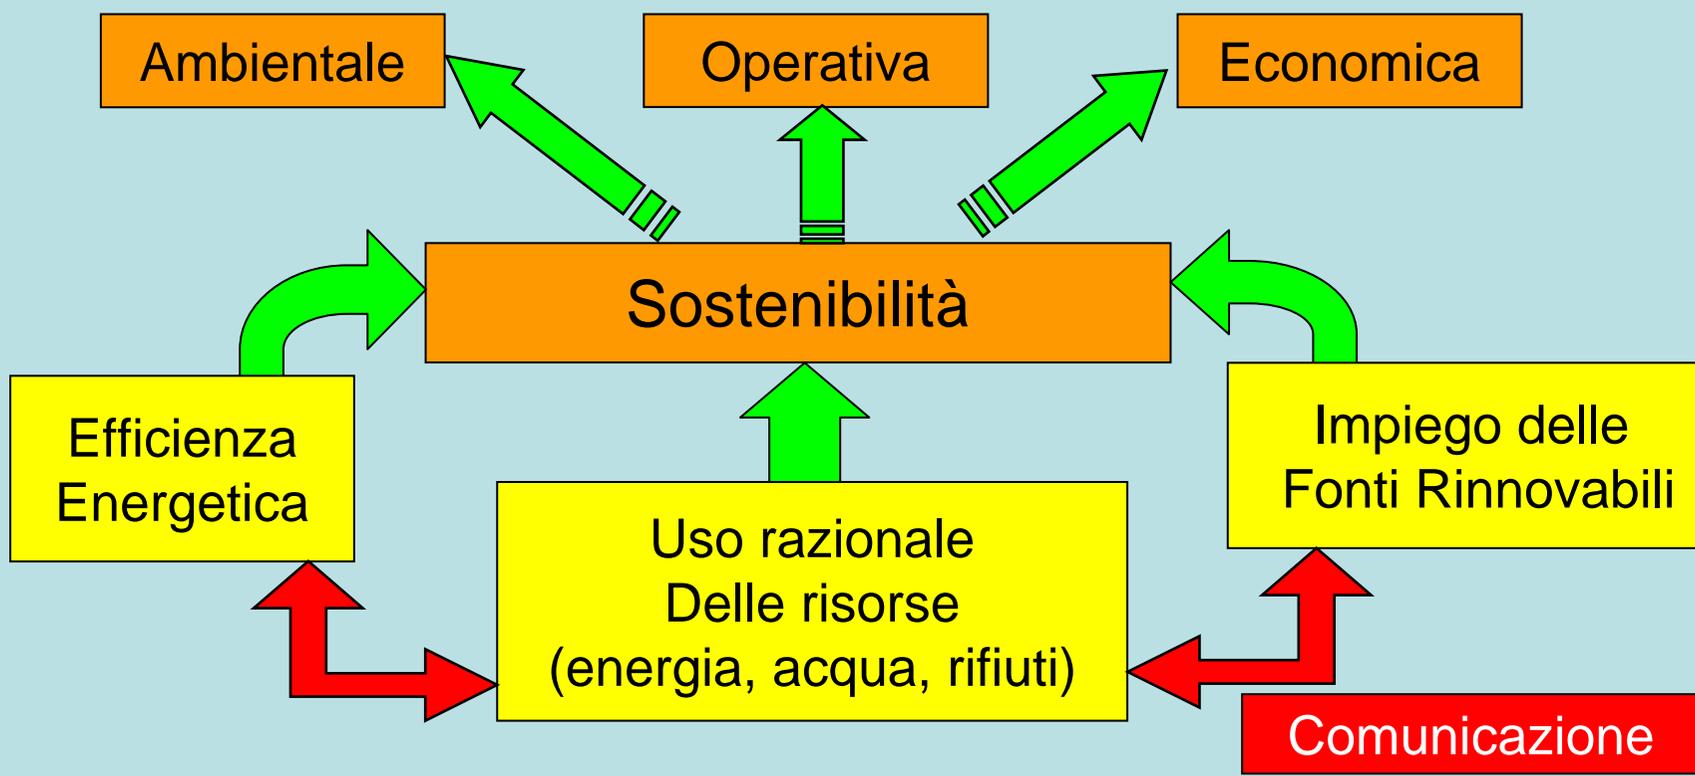



## Efficienza Energetica: impianti termici



Automazione  
spurghi caldaie  
a vapore



Caldaie a  
condensazione



Programma 412  
(coibentazioni,  
termostatiche)

Eliminazione degli  
Impianti a gasolio





## Efficienza Energetica: impianti elettrici

### Impianti di cogenerazione




### Motori in classe EFF1/IE2 (pompe e UTA)



### Corpi illuminanti ad alta efficienza



### R22 Phaseout (eliminazione HFC)





## Uso razionale delle risorse

Torri evaporative  
(acqua addolcita)



Recupero ACS  
dai sistemi Antilegionella





Raccolta differenziata  
(carta, plastica)

Politiche di riduzione  
dei rifiuti sanitari



Cassette WC  
a doppio pulsante







## Fonti rinnovabili, GPP e buone pratiche



140 kWp fotovoltaico a costo zero (bandi in comodato)

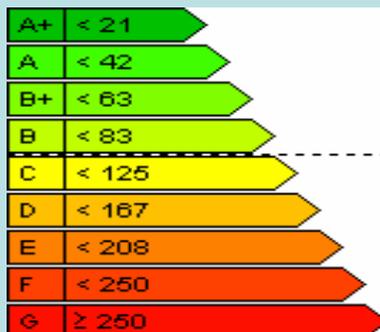

Shutdown automatico dei PC accesi fuori orario




Bandi di Lavori con criteri Green (asilo, DH)

Certificazione Energetica (nell'appalto di manutenzione)



Sostituzione Bottiglie con Erogatori In mensa





**PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2013**

**Sensibilizzazione dei dipendenti**



**display**®




**Premio 20  
 Sviluppo 10  
 Sostenibile**




Una fotocopiatrice lasciata accesa fuori orario per una settimana consuma energia sufficiente per stampare più di 8.500 copie\*

**Abbi cura del tuo pianeta!**  
 Segui le buone pratiche su: [www.ausl.m.it/energia](http://www.ausl.m.it/energia)





**PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI 2013**

## Risultati conseguiti e attesi

	 TEP	 Ton CO <sub>2</sub>	 m <sup>3</sup> H <sub>2</sub> O	
Attuali 31/12/12	-1.230	-2.950	-80.000	-2,670k
Finali 31/12/13	-1.600 (-28%)	-3.700 (-30%)	-80.000 (-27%)	-3.300k (-40%)

N.B. Calcoli su base annua rispetto allo scenario B.A.U.

